


SCHEMAT ZASILANIA STOLÓWKI MOPS

Rozdzielnia RS/1  
/Ekinoxe TX 2x18/ p/t/

TN-C-S


Pz-17,8 kW  
Ps-14,0 kW  
Is-17,9 A

Istn rozdzielnia RS na korytarzu

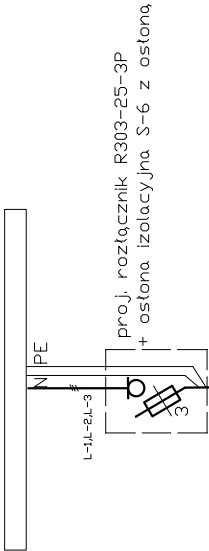

YDY5x6mm – 16m w listwie LZ n/t

PI/kW/

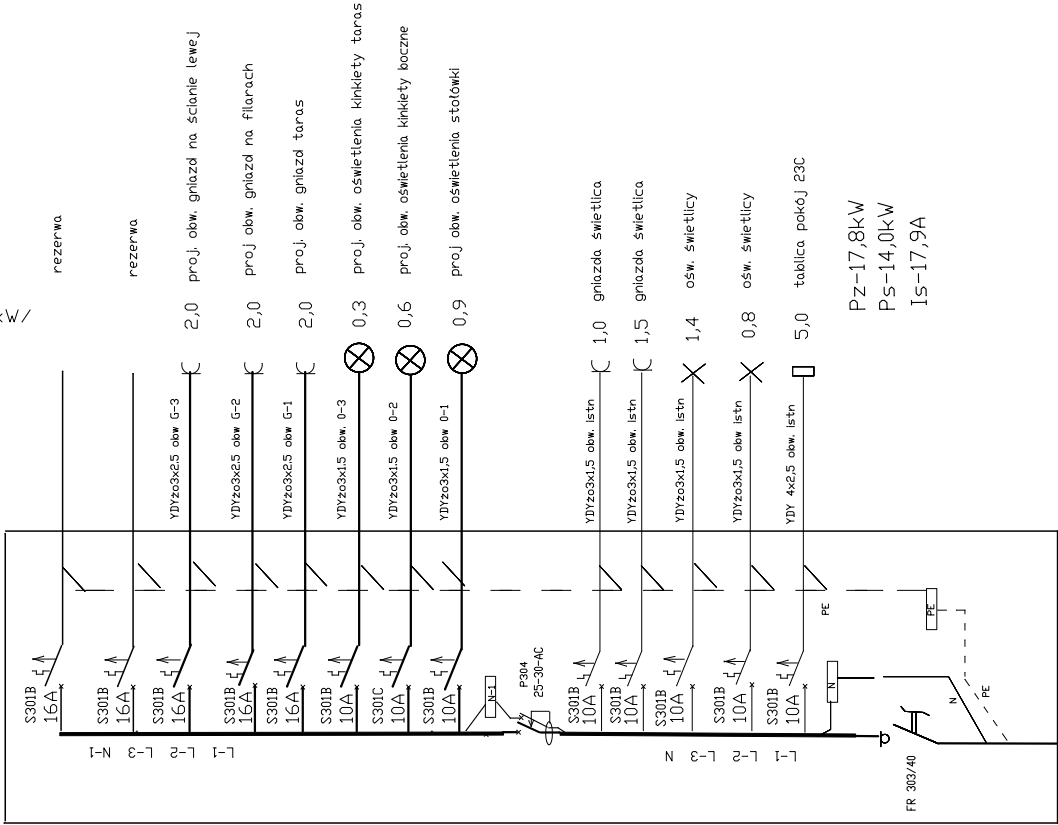

Rys. E-2	Schemat instalacji wewnętrznych	Adres obiektu	Data
		ul. Piętnego 10A	09-2007
Nazwa obiektu	Remont stołówek	Inw. MOPS w Bartoszytach	Skala
Instalacje Elektryczne		ul. Piętnego 10A	
Projektant	Uprawnienia	11-200 Bartoszyce	Podpis
tech. Bogdan Kozak		87/85/□L	

ochrona przeciwporezeniowa wg. PN IEC 0364-4-41